


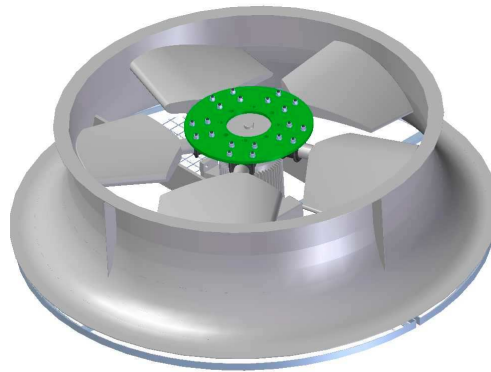

Betriebsanleitung

Vorwort

Zweck dieser Betriebsanleitung ist, dem Benutzer Einblick in die Funktionsweise, Montage und Wartung der von Geha bv gelieferten Apparate zu vermitteln.

Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen bevor Sie mit der Aufstellung oder Montage des Apparats beginnen. Wenden Sie sich bitte an Geha bv, falls Unklarheiten im Hinblick auf eine Vorgehensweise bestehen.

Da es sich bei unseren Produkten um Teile einer Industrieanlage handelt, gehen wir davon aus, daß erfahrene, gut ausgebildete Techniker für den Aufbau und für die Wartung sorgen.

Geha bv hat besonderen Nachdruck auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der gelieferten Apparate gelegt, wodurch ein sicherer Einsatz der Geräte gewährleistet ist.

Bei dem Aufbau und/oder Montage der Geräte sind, vor der Inbetriebnahme, alle Sicherheitsvorrichtungen anzubringen.

1 Allgemeines

1.1 Angaben zum Lieferanten

Firma: Machinefabriek en Apparatenbouw Geha bv
(eine GmbH nach niederländischem Recht)
Anschrift: Veilingstraat 52
7833HN Nieuw-Amsterdam
Niederlande
Telefon: (+31) 591 55 17 33
Fax: (+31) 591 55 37 81
E-Mail: info@geha-holland.nl


1 . 2 Bestimmungsgemäße Anwendung

Der in dieser Anleitung beschriebene Apparat ist nicht als selbständig funktionierende Maschine ausgelegt. Er ist ausschließlich in einer industriellen Umgebung und als Bestandteil einer zusammengestellten Einheit zu betreiben. Diese zusammengestellte Einheit muss mit den erforderlichen Sicherheits- und Regelgeräten ausgestattet sein.

1 . 3 Beschreibung

Die Firma Geha entwirft und stellt Lüfter her, die Umgebungsluft verdrängen. Die verdrängte Luft wird in den meisten Fällen als Kühlmedium durch einen Wärmetauscher geführt.

Dabei wird zwischen zwei Methoden unterschieden: die Druck- und die Saugmethode.

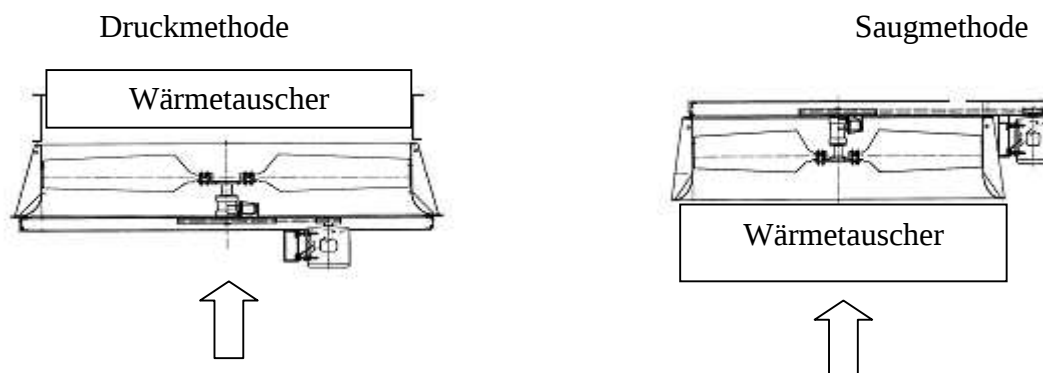

Bei der Druckmethode strömt die Luft zuerst durch den Lüfter und dieser bläst (drückt) die Luft in den Wärmetauscher.

Bei der Saugmethode strömt die Luft zunächst durch den Wärmetauscher; der Lüfter befindet sich über dem Wärmetauscher und saugt die Luft an.

Beide Modelle bestehen aus einem Ventilatorgehäuse (dem Lüfterlaufring), einem Elektromotor, einer Lagereinheit, einem Keilriementrieb und einem Lüfterlaufrad sowie Sicherheitsschutzgitter und Schutzhaube.

2 Sicherheit

2 . 1 Verwendung persönlicher zweckentsprechender Schutzmittel

Außer den gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen empfehlen wir, zusätzlich folgende Schutzmittel zu verwenden:

Helm	Bei Anheben und Montieren des Apparats
Schutzbrille	Bei sämtlichen Arbeiten am Apparat und dessen Maschinenteilen
Handschuhe	Bei Anheben und Montieren des Apparats

2 . 2 Sicherheitsrisiken

Bei diesem Apparat handelt es sich um ein Gerät mit einem rotierenden Laufrad. Daher wurde mit folgenden Risiken gerechnet: :

	Risiko	Sicherheitsmaßnahme
	Durch das rotierende Lüfterlaufrad getroffen werden	Schutzgitter bei Lufteinlass oder -auslass des Lüfterlaufrings
	Einklemmen von Körperteilen zwischen Riemen und Scheiben	Schutzhaube um Riemen und Scheiben

2 . 3 Sicherheitsmaßnahmen

Eine Seite der Lüftergehäuseöffnung ist mit einem Schutzgitters abgeschirmt. Mit der gegenüberliegende Seite wird der Lüfter an den Luftkasten oder den Rezirkulationsraum verbunden. Diese Seite ist nicht abgedeckt.

Warnung: 	Der Luftkasten oder Rezirkulationsraum darf auf <u>keinen</u> Fall betreten werden, während der Lüfter in Betrieb ist. .
	Falls man sich während des normalen Betriebs Zugang zum Luftkasten oder Rezirkulationsraum verschaffen könnte, ist nachträglich an der unbedeckten Seite des Lüfterlaufringes noch ein Schutzgitter anzubringen! Dieses Schutzgitter ist nicht im Standardlieferungsgang des Lüfters enthalten.

Alle rotierenden Antriebsteile des Lüfters sind abgeschirmt.

2 . 4 Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen

Alle Schutzgitter müssen angebracht werden, bevor der Lüftermotor an die Netzspannung angeschlossen wird.

Vor der Montage der Schutzgitter sind die Maschineneinstellungen gemäß der beiliegenden Anweisungen zu überprüfen.

3 Transport und Lagerung

3.1 Anheben der Komponenten

Kran: Den Lüfter immer mittels eines Hebezeugs, mit 4 Ketten / Kabeln von ausreichender Länge, anheben.

Gabelstapler: Der Lüfter muss auf einer Palette mit entsprechend ausreichenden Abmessungen stehen und gegen Verschieben während des Transports gesichert sein..

Warnung



Nicht die Hebeöse des Elektromotors verwenden !

Diese Hebeöse dient nur zum Herausheben des Motors aus dem Lüfter.

3.2 Lagerungsbedingungen

Auf einem ebenen Untergrund mit dem Schutzgitter nach oben aufstellen.

Die mitgelieferten Befestigungsmaterialien in einer trockenen Umgebung lagern.

4 Montage, Aufbau und Inbetriebnahme

4.1 Aufstellung/Montage

Siehe beiliegende Montagezeichnung.

4.2 Anschließen

Für das Anschließen des Elektromotors verweisen wir auf die Dokumentation des Motorherstellers.

Achtung: Der Elektromotor muss korrekt geerdet sein

4.3 Einstellen / justieren .

Dieser Lüfter wird in der Fabrik von Geha komplett montiert, vollständig eingestellt und getestet. Nach der Aufstellung und wenn Punkt 2-3 in dieser Betriebsanleitung erfüllt ist, kann der Elektromotor angeschlossen werden.

Achtung: Der Elektromotor muss korrekt geerdet sein.

Momente und Vorspannkraft

Gemäß der VDI-Richtlinien 2230 für Abmessungen DIN 912-931-933-934-6912-7984 mit einem normalen metrischen Gewinde gemäß DIN 13, Blatt 13



Bolzen- durchmesser	Klasse	Fsp (N)	Msp (Nm)		Bolzendurc hm.	Klasse	Fsp (N)	Msp (Nm)
M12	8.8	38500	79		M20	8.8	117000	390
	10.9	56000	116			10.9	167000	560
	12.9	66000	135			12.9	195000	660
M14	8.8	53000	125		M22	8.8	146000	540
	10.9	77000	185			10.9	208000	760
	12.9	91000	215			12.9	244000	890
M16	8.8	73000	195		M24	8.8	168000	680
	10.9	107000	290			10.9	240000	970
	12.9	125000	340			12.9	280000	1130
M18	8.8	91000	280		Fsp = Vorspannkraft bei $\mu_g = 0.14$ * Msp = Spannmoment bei $\mu_k = 0.12$ **			
	10.9	130000	400					
	12.9	152000	470					
* μ_g = Reibungskoeffizient am Gewinde ** μ_k = Reibungskoeffizient an den Berührungsflächen								

4 . 4 Probelauf

Vor dem Einschalten des Lüfters müssen Gitter und Riemenschutzhauben montiert und der Lüfterlauftring am Luftkasten befestigt sein. Vorhandene Erdungszapfen müssen mit einem Erdungskabel verbunden sein.

4 . 5 Vom Abnehmer bereitzustellende Vorrichtungen

Vor Ort muss Hebezeug zum Abladen der einzelnen Komponenten vorhanden sein.

Achtung: Bezüglich der Gewichte verweisen wir auf die betreffende Kolli- oder Versandstückliste.

4 . 6 Benötigtes Spezialwerkzeug und benötigte Maschinen

Bei Aufbau und/oder der Montage des Lüfters wird kein Spezialwerkzeug benötigt.

5 Bedienung

Da es sich hierbei um eines von mehreren Bauteilen einer Anlage handelt, steht für den Lüfter keine Bedienungsanleitung zur Verfügung. Die Bedienungsanleitung/-anweisung gilt für die komplette Anlage; zuständig ist der Auftraggeber oder der Endbenutzer.

6 Wartung

6 . 1 Gebläserad

Regelmäßig auf Toleranz und eventuelle Verschmutzung der Gebläseräder kontrollieren.

6 . 2 Lüfterlaufrad

Regelmäßig auf Spiel zwischen Laufradschaufel und Lüftergehäuse, sowie auf eventuelle Verschmutzung der Laufradschaufel kontrollieren.

Beachten Sie bitte! Durch Verschmutzung kann Unwucht entstehen, die sowohl die Lebensdauer des Lüfterlaufrads als auch die des Lagerblocks verkürzen kann. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Laufradschaufeln gegen den Lüfterlauftring anlaufen, wodurch beträchtlicher Schaden entstehen kann.

Überprüfen Sie auch, ob nach 24 Betriebsstunden die Bolzenverbindungen noch richtig fest sitzen.

Warnung 	Bei sämtlichen Arbeiten, die im Lüfter auszuführen sind, muss die Stromzufuhr unterbrochen und der Hauptschalter verriegelt sein (Schloss am Hauptschalter).
---	---

Warnung 	Vor dem Einschalten des Lüfters müssen Gitter und Riemenschutzhauben montiert und der Lüfter am Luftkasten befestigt sein.
--	---

7 Anlagen

- Montagezeichnungen